

Рабочая дальность от 1 до 75 (СПЭК-1115)
Рабочая дальность от 1 до 100 м (СПЭК-1115-100)
Коэффициент запаса по оптическому сигналу > 100
Сдвоенный ИК луч (два синхронизированных ИК луча)
Микропроцессор
Чувствительность 50, 100, 200 или 400 мс
4 частоты излучения
Рабочая температура -40 ... +40 °C
* Интеллектуальный режим обработки сигнала
Гарантия 5 лет

Исполнения с буквой "M"

Рабочая температура -55 ... +40 °C
Автоматическое вкл/откл подогрева

Исполнения с буквами "RS"

Интерфейс RS485 и ПО для связи с ПК

**Извещатели охранные
линейные оптико-электронные
ИО209-32/1 «СПЭК-1115»
ИО209-32/2 «СПЭК-1115М»
ИО209-32/3 «СПЭК-1115-100»
ИО209-32/4 «СПЭК-1115М-100»**



Руководство
по эксплуатации
ДКЯГ.425151.008 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа извещателя	2
1.1 Назначение извещателя	2
1.2 Технические характеристики	3
1.3 Комплектность	6
1.4 Маркировка	7
1.5 Устройство и работа	7
1.5.1 Конструкция извещателя	7
1.5.2 Электропитание извещателя	9
1.5.3 Возможные помехи	10
1.5.4 Выбор рабочей частоты	10
1.5.5 Установка рабочей дальности	10
1.5.6 Выбор чувствительности	11
1.5.7 Интеллектуальный режим обработки сигнала	11
1.5.8 Дистанционный контроль функционирования	11
1.5.9 Выходы тревога и доступ	12
2 Использование извещателя	12
2.1 Подготовка извещателя к работе	12
2.2 Настройка извещателя	12
2.3 Интерфейс RS485	14
2.4 Возможные неисправности	15
3 Меры безопасности	16
4 Техническое обслуживание	16
5 Хранение	17
6 Транспортирование	17
7 Сведения об утилизации	18
8 Гарантий изготовителя	18
9 Сведения о патентах и сертификации	18
Приложение А. Схема подключения извещателя	19
Приложение Б. Габаритные размеры БИ (БФ)	20
Приложение В. Установка блоков извещателя	21
Приложение Г. Варианты ввода кабеля	22
Приложение Д. Таблица соответствия коэффициента запаса	23
10 Свидетельство о приемке	24
11 Свидетельство об упаковывании	24

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на извещатели охранные линейные оптико-электронные ИО209-32/1 «СПЭК-1115», ИО209-32/2 «СПЭК-1115M», ИО209-32/3 «СПЭК-1115-100», ИО209-32/4 «СПЭК-1115M-100» и их модификации и предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с извещателем, техническими характеристиками, способом применения и обслуживания.

Безотказная работа извещателя и срок его службы зависят от правильной эксплуатации, поэтому перед установкой извещателя на объекте необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и следовать его указаниям.

1 Описание и работа извещателя

1.1 Назначение извещателя

1.1.1 Извещатель предназначен для обнаружения проникновения на охраняемый объект (открытая площадка, периметр) и формирования извещения о проникновении.

1.1.2 Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока с номинальным выходным напряжением 12 или 24 В с током нагрузки не менее 0,1 А.

Электропитание подогрева (клещмы «U под» извещателя «СПЭК-1115M-100») осуществляется от источника постоянного или переменного тока с номинальным выходным напряжением 24 В с током нагрузки не менее 0,6 А.

1.1.3 По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение извещателя УХЛ1 по ГОСТ 15150, но в диапазоне рабочих температур:

- от 233 до 313 К (от минус 40 до + 40 °C) для извещателей «СПЭК-1115», «СПЭК-1115-100»

- от 218 до 313 К (от минус 55 до + 40 °C) для извещателей «СПЭК-1115M», «СПЭК-1115M-100»

и относительной влажности до 100 % при 308 К (+ 35 °C).

1.1.4 Извещатель состоит из блока излучателя (БИ) и блока фотоприемника (БФ).

1.1.5 Блокировка прямолинейного участка охраняемого объекта осуществляется потоком инфракрасного (ИК) излучения, создаваемого в БИ с помощью ИК светодиода и принимаемого в БФ с помощью ИК фотодиода и фокусируемого с помощью оптических элементов в БИ и в БФ.

Зоной обнаружения извещателя является сдвоенный ИК луч - два ИК луча, расположенные в вертикальной плоскости на расстоянии 50 мм друг от друга, работающие синхронно.

1.1.6 В корпусе БФ извещателя размещены светодиодные индикаторы: «Тревога», «Настройка», «Уровень». В корпусе БИ извещателя размещен светодиодный индикатор «Работа».

1.1.7 БИ и БФ извещателя имеют устройство контроля несанкционированного доступа.

1.1.8 При отсутствии напряжения питания извещатель выдает извещение о тревоге.

1.1.9 Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.1.10 Извещатель обеспечивает взаимозаменяемость однотипных блоков.

1.1.11 Извещатель относится к изделиям конкретного назначения (ИКН) вида 1, непрерывного длительного применения, стареющим, неремонтируемым и обслуживаемым по ГОСТ 27.003-90.

1.1.12 Извещатель подлежит сертификации на соответствие ГОСТ Р 52434-2005, ГОСТ Р 52931-2008, ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

1.1.13 Пример записи обозначения извещателя при его заказе и в документации другой продукции:

«Извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-32/1 «СПЭК-1115» ДКЯГ.425151.008 ТУ»

«Извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-32/2 «СПЭК-1115М» ДКЯГ.425151.008 ТУ»

«Извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-32/3 «СПЭК-1115-100» ДКЯГ.425151.008 ТУ»

«Извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-32/4 «СПЭК-1115М-100» ДКЯГ.425151.008 ТУ»

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Минимальная рабочая дальность действия извещателя: 1 м. Максимальная рабочая дальность действия извещателя:

- 75 м для извещателей «СПЭК-1115», «СПЭК-1115М»
- 100 м для извещателей «СПЭК-1115-100», «СПЭК-1115М-100»
при коэффициенте запаса по оптическому сигналу не менее 100.

1.2.2 Спектр излучения БИ и ширина спектральной полосы БФ находятся в ИК диапазоне (длина волны более 760 нм).

1.2.3 Извещатель сохраняет работоспособность при питании от источника постоянного тока в диапазоне питающих напряжений от 10,2 до 30 В с амплитудой пульсаций не более 10 % от номинального выходного напряжения источника питания при частоте пульсаций 50 или 100 Гц.

Извещатели «СПЭК-1115M», «СПЭК-1115M-100» сохраняют работоспособность до минус 55 °C при питании линии подогрева (клещмы «U под») от источника постоянного или переменного тока в диапазоне питающих напряжений от 21 до 27 В.

1.2.4 Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме и в режиме «Тревога» при питании от источника постоянного тока с выходным напряжением 24 В, не более, 80 мА.

Ток, потребляемый платами подогрева извещателей «СПЭК-1115M», «СПЭК-1115M-100» при питании от источника постоянного или переменного тока с выходным напряжением 24 В, не более, 500 мА.

1.2.5 Чувствительность извещателя (минимальное время перекрытия зоны обнаружения, при превышении которого выдается извещение о тревоге) не более:

- 50 мс при установке переключателя ЧУВСТВ в положение «50» (см. маркировку в БФ)

- 100 мс при установке переключателя ЧУВСТВ в положение «100»
- 200 мс при установке переключателя ЧУВСТВ в положение «200»
- 400 мс при установке переключателя ЧУВСТВ в положение «400»

1.2.6 Помехозащищенность извещателя (максимальное время перекрытия зоны обнаружения, при котором не выдается извещение о тревоге) не менее:

- 35 мс при установке переключателя ЧУВСТВ в положение «50» (см. маркировку в БФ)

- 70 мс при установке переключателя ЧУВСТВ в положение «100»

- 140 мс при установке переключателя ЧУВСТВ в положение «200»

- 280 мс при установке переключателя ЧУВСТВ в положение «400»

1.2.7 Для выдачи извещения о тревоге в БФ извещателя установлено оптоэлектронное реле с переключающей группой контактов.

Режим работы БФ извещателя	Сопротивление между выводами	
	ТРЕВОГА НЗ	ТРЕВОГА НР
нет питания	< 30 Ом	> 200 кОм
извещение о тревоге	< 30 Ом	> 200 кОм
дежурный режим	> 200 кОм	< 30 Ом

1.2.8 Извещатель выдает извещение о тревоге путем изменения сопротивления контактов реле (в соответствии с п.1.2.7) и включением индикатора «Тревога» в БФ длительностью не менее 2 с при:

- а) перекрытии зоны обнаружения на время равное или более установленной чувствительности (в соответствии с п.1.2.5);
- б) подаче на клемму «К/Ф» (контроль функционирования) в БИ положительного импульса с амплитудой не менее 10 В, но не более напряжения питания БИ, и длительностью более 0,8 с.

1.2.9 Выходные контакты ТРЕВОГА НЗ - ТРЕВОГА ОБЩ и ТРЕВОГА ОБЩ - ТРЕВОГА НР в БФ обеспечивают коммутацию тока до 30 мА при напряжении до 72 В постоянного тока и могут подключаться к любым концентраторам и приемно-контрольным приборам.

На указанные контакты могут быть заведены исполнительные элементы по усмотрению Потребителя, обеспечивающие указанные параметры коммутации.

1.2.10 Извещатель устойчив при воздействии:

а) фоновой освещенности на БФ вдоль его оптической оси:

- до 2 000 лк - от источников освещения (в т.ч. люминесцентных ламп), питающихся от сети переменного тока;

- до 30 000 лк - от естественного освещения и источников освещения, питающихся от источников постоянного тока;

б) электростатических разрядов третьей степени жесткости по методу УЭ1 ГОСТ Р 50009;

в) электромагнитного излучения третьей степени жесткости по методу УИ1 ГОСТ Р 50009;

г) импульсных помех по цепям питания третьей степени жесткости по методу УК2 ГОСТ Р 50009.

1.2.11 Извещатель выдает извещение о несанкционированном доступе путем изменения сопротивления выходных контактов для подключения шлейфа «Доступ» в БИ и в БФ (клещмы ДОСТУП) при вскрытии корпусов БИ и БФ.

Выходные контакты ДОСТУП обеспечивают коммутацию тока до 30 мА при напряжении до 72 В постоянного тока.

1.2.12 Информативность извещателя равна 6.

Виды извещений: «Тревога», «Норма», «Настройка», «Уровень», «Доступ», «Работа».

1.2.13 Число рабочих частот извещателя равно 4, что обеспечивает работоспособность при совместной работе четырех извещателей в одном ИК барьере.

1.2.14 Время технической готовности извещателя к работе - не более 10 с.

1.2.15 Степень защиты оболочки БИ и БФ - IP54 по ГОСТ 14254.

1.2.16 Извещатель сохраняет работоспособность при:

- температуре окружающего воздуха:

- от 233 до 313 К (от минус 40 до + 40 °C) для извещателей «СПЭК-1115», «СПЭК-1115-100»

- от 218 до 313 К (от минус 55 до + 40 °C) для извещателей «СПЭК-1115M», «СПЭК-1115M-100»

- относительной влажности до 100 % при 308 К (+ 35 °C) с конденсацией влаги.

1.2.17 Конструкция блоков извещателя обеспечивает возможность поворота оптической оси БИ и БФ в горизонтальной плоскости на угол не менее ± 90°, в вертикальной плоскости на угол не менее ± 5°.

1.2.18 Габаритные размеры БИ и БФ, не более, (Ш x В x Г) 80 x 200 x 83 мм.

1.2.19 Масса извещателя не более 1,5 кг.

1.2.20 Извещатель устойчив к воздействию:

- вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 10 до 55 Гц при максимальном ускорении 4,9 м/с² (0,5 g) по ГОСТ Р 52931-2008;

- ударов молотка из алюминиевого сплава со скоростью (1,500 ± 0,125) м/с и энергией удара (1,9 ± 0,1) Дж.

1.2.21 Извещатель в упаковке для транспортирования выдерживает:

- транспортную тряску с ускорением до 30 м/с² при частоте ударов от 10 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от 218 до 323 К (от минус 55 до + 50 °C);

- относительную влажность воздуха (95 ± 3) % при температуре 308 К (+ 35 °C).

1.2.22 Время готовности извещателя к работе после транспортирования в условиях, отличных от условий эксплуатации, не менее 6 ч.

1.2.23 Индустриальные помехи, создаваемые извещателем, не превышают величин, указанных в ГОСТ Р 50009-2000 по методам ЭИ1, ЭК1 для технических средств, эксплуатируемых в жилых, коммерческих и производственных зонах.

1.2.24 Средняя наработка извещателя до отказа в дежурном режиме не менее 60 000 ч, что соответствует вероятности безотказной работы не менее 0,983 за 1000 ч.

Критерием отказа является несоответствие извещателя пп.1.2.1 и 1.2.5 настоящего Руководства по эксплуатации.

1.2.25 Средний срок службы не менее 8 лет.

1.3 Комплектность

1.3.1 Комплект поставки извещателя указан в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во в исполнении			
		ДКЯГ.425151.008	ДКЯГ.425151.008-01	ДКЯГ.425151.008-04	ДКЯГ.425151.008-05
ДКЯГ.425151.008	Извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-32/1 «СПЭК-1115» в составе:				
ДКЯГ.468169.014	Блок фотоприемника (БФ)	1 шт.			
ДКЯГ.468179.014	Блок излучателя (БИ)	1 шт.			
ДКЯГ.425151.008-01	Извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-32/2 «СПЭК-1115M» в составе:				
ДКЯГ.468169.014-01	Блок фотоприемника (БФ)	1 шт.			
ДКЯГ.468179.014-01	Блок излучателя (БИ)	1 шт.			
ДКЯГ.425151.008-04	Извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-32/3 «СПЭК-1115-100» в составе:				
ДКЯГ.468169.014	Блок фотоприемника (БФ)	1 шт.			
ДКЯГ.468179.014-04	Блок излучателя (БИ)	1 шт.			
ДКЯГ.425151.008-05	Извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-32/4 «СПЭК-1115M-100» в составе:				
ДКЯГ.468169.014-01	Блок фотоприемника (БФ)	1 шт.			
ДКЯГ.468179.014-05	Блок излучателя (БИ)	1 шт.			

Таблица 1 (продолжение)

ДКЯГ.425151.008 РЭ	Комплект принадлежностей в составе:	
	Площадка	2 шт.
	Хомут	2 шт.
	Винт M4x35 A2 DIN7985	4 шт.
	Дюбель NAT 6x30 SORMAT	4 шт.
	Шуруп универсальный 4x30 Ст. ЭZn SPAX KK	4 шт.
	Извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-32/1 «СПЭК-1115»	1 экз.
	ИО209-32/2 «СПЭК-1115М» ИО209-32/3 «СПЭК-1115-100» ИО209-32/4 «СПЭК-1115М-100» Руководство по эксплуатации	

1.4 Маркировка

- 1.4.1 Маркировка БИ и БФ нанесена на тыльной стороне корпуса БИ и БФ.
 1.4.2 Маркировка переключателей, определяющих режимы работы БИ и БФ, нанесена на шильдике внутри крышки корпуса БИ и БФ.
 1.4.3 Маркировка клеммных колодок нанесена на шильдике рядом с клеммными колодками.

1.5 Устройство и работа

1.5.1 Конструкция извещателя

- 1.5.1.1 БИ и БФ имеют одинаковое конструктивное исполнение и отличаются только маркировкой на корпусе, внутри корпуса, количеством индикаторов и клеммных колодок.
 1.5.1.2 БИ и БФ устанавливаются на площадку и закрепляются на ней при помощи одного винта, площадка предварительно крепится на несущую поверхность (стена, забор и т.п.) или на трубу при помощи хомута (см. Приложение В).
 1.5.1.3 Элементы коммутации и индикации в БИ извещателя указаны в таблице 2.

Таблица 2

Наименование		Назначение
Группа переключателей		
№	Обозначение	
1	ЧАСТОТА	установка рабочей частоты (см. шильдик внутри корпуса БИ)
2	ЧАСТОТА	
3	ИНДИКАЦИЯ	вкл/откл индикатора РАБОТА
4	ДАЛЬНОСТЬ	установка дальности между БИ и БФ
5	ДАЛЬНОСТЬ	(см. шильдик внутри корпуса БИ)
6	ДАЛЬНОСТЬ	

Таблица 2 (продолжение)

Индикатор	Описание
РАБОТА	красного цвета свечения: непрерывный режим свечения - есть ИК излучение; отключен - нет ИК излучения, нет У питания или отключен переключателем ИНДИКАЦИЯ
Клеммы	
ДОСТУП	шлейф ДОСТУП
ДОСТУП	шлейф ДОСТУП
- U пит	минус напряжения питания
+ U пит	плюс напряжения питания (постоянное 10,2 - 30 В)
<i>U под</i> для «СПЭК-1115М»	постоянное или переменное напряжение 21 – 27 В
<i>U под</i> для «СПЭК-1115М-100»	для питания подогрева (клеммы неполярные)
К/Ф	положительный импульс контроля функционирования

1.5.1.4 Элементы коммутации и индикации в БФ извещателя указаны в таблице 3.

Таблица 3

Наименование		Назначение
Группа переключателей		
№	Обозначение	
1	ЧАСТОТА	установка рабочей частоты (см. шильдик внутри корпуса БФ)
2	ЧАСТОТА	
3	ИНДИКАЦИЯ	вкл/откл всех индикаторов в БФ
4	ЧУВСТВИТЕЛЬН.	установка чувствительности
5	ЧУВСТВИТЕЛЬН.	(см. шильдик внутри корпуса БФ)
6	РЕЖИМ	переключение режимов НАСТРОЙКА - ДЕЖУРНЫЙ
Индикатор		
ТРЕВОГА		красного цвета свечения
НАСТРОЙКА		красного цвета свечения (внутри оптического узла)
УРОВЕНЬ		синего цвета свечения
Клеммы		
ДОСТУП		шлейф ДОСТУП
ДОСТУП		шлейф ДОСТУП
- U пит		минус напряжения питания
+ U пит		плюс напряжения питания (постоянное 10,2 - 30 В)
<i>U под</i> для «СПЭК-1115М»		постоянное или переменное напряжение 21 – 27 В
<i>U под</i> для «СПЭК-1115М-100»		для питания подогрева (клеммы неполярные)
ТРЕВОГА НР		шлейф ТРЕВОГА НР (нормально разомкнутый)
ТРЕВОГА ОБЩ		шлейф ТРЕВОГА ОБЩ (общий)
ТРЕВОГА НЗ		шлейф ТРЕВОГА НЗ (нормально замкнутый)

1.5.2 Электропитание извещателя

Извещатель	Потребляемый ток, не более, мА			
	клеммы «U пит» (постоянное 10,2 - 30 В)		клеммы «U под» (постоянное / переменное 21 - 27 В)	
	БИ	БФ	БИ	БФ
СПЭК-1115	30	35	-	-
СПЭК-1115-100		60 (в режиме НАСТРОЙКА)		
СПЭК-1115M	30	35	250	250
СПЭК-1115M-100		60 (в режиме НАСТРОЙКА)		

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 В извещателях «СПЭК-1115M», «СПЭК-1115M-100» осуществляется автоматическое включение подогрева (при наличии напряжения на клеммах «U под») при температуре окружающего воздуха ниже +8 °C.

2 Для извещателей «СПЭК-1115M», «СПЭК-1115M-100» допускается объединение линий питания и подогрева при питании блока извещателя от источника постоянного тока с номинальным выходным напряжением 24 В при токе нагрузки до 0,7 А.

3 При использовании слаботочного источника питания и/или проводов малого сечения возможны сбои в работе извещателя из-за понижения напряжения менее 10,2 В на клеммах «U пит» в БИ и/или в БФ и/или менее 21 В на клеммах «U под» в БИ и в БФ извещателей «СПЭК-1115M», «СПЭК-1115M-100».

Правильно рассчитывайте диаметр проводов,

применяемых для линии питания и линии подогрева!

ПРИМЕР для линии подогрева - при питании от источника питания с выходным напряжением 24 В одного извещателя падение напряжения на длине кабеля от источника питания до БИ (БФ) не должно превышать 3 В при токе до 0,5 А (минимально допустимое напряжение подогрева равно 21 В), что соответствует электрическому сопротивлению равному 6 Ом для двух проводов в кабеле, т.е. один провод должен иметь сопротивление не более 3 Ом.

Для расчета минимально необходимого сечения S , мм^2 , одного провода в кабеле при известной длине от источника питания до места установки БИ (БФ) и рассчитанном, как указано выше, сопротивлении, можно использовать формулу (для медного провода):



$$S = \frac{0,0178 \times L}{R}, \text{ мм}^2 \quad \text{где} \quad 0,0178 \quad \text{- удельное сопротивление медного провода;}$$

L - длина провода питания, м;

R - сопротивление одного провода, Ом.

1.5.3 Возможные помехи

Качающиеся ветви деревьев и/или иные объекты перекрывающие ИК лучи, а также непрочная установка опоры для крепления извещателя, могут приводить к формированию ложных извещений о тревоге.

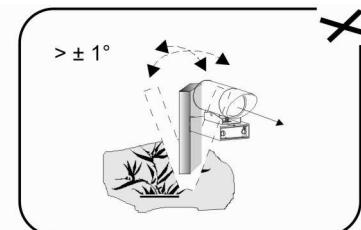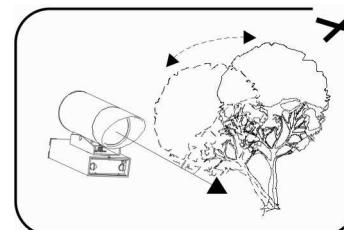

1.5.4 Выбор рабочей частоты

Для исключения взаимного влияния друг на друга при работе нескольких извещателей в составе многолучевых ИК барьеров, извещатель может работать на одной из 4-х частот: F1, F2, F3 или F4.

Для правильной работы в БИ и в БФ одного извещателя должна быть установлена одинаковая частота излучаемого БИ и принимаемого БФ сигнала.

Рекомендуемые варианты выбора частот в многолучевых ИК барьерах указан на Рис. 1.

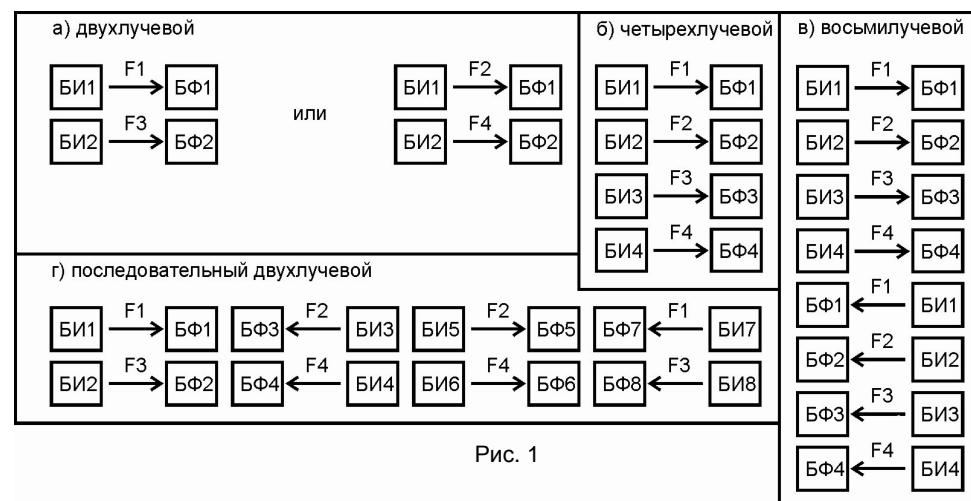


Рис. 1

1.5.5 Установка рабочей дальности

Для устойчивой работы извещателя на разных рабочих дальностях предусмотрена регулировка мощности потока ИК излучения от БИ.

При установке извещателя на объекте необходимо переключатели ДАЛЬНОСТЬ в БИ установить в положение, соответствующее фактической дальности между БИ и БФ.

ПРИМЕЧАНИЕ - изменение дальности можно производить при включенном напряжении питания БИ.

1.5.6 Выбор чувствительности

Изменение чувствительности (от 50 до 400 мс) позволяет оптимизировать работу извещателя на конкретном объекте в зависимости от выбранной тактики применения.

Рекомендуется выбирать значение чувствительности 50 мс при установке извещателя на открытых участках, где скорость передвигающегося человека может достигать 6 м/с.

ПРИМЕЧАНИЕ - изменение чувствительности производить только при **отключенном** напряжении питания БИ.

1.5.7 Интеллектуальный режим обработки сигнала

При установке извещателя на объекте на БФ могут попадать не только прямой ИК луч **1**, но и переотраженные **2** и **3**. В зависимости от отражательных свойств ограждающих поверхностей (или предметов) **4** и **5**, энергии переотраженных ИК лучей **2** и/или **3** может оказаться достаточно для сохранения дежурного режима при перекрытии прямого ИК луча **1**, что может привести к отсутствию обнаружения постороннего объекта, пересекающего ИК луч **1**.

Похожий эффект может проявляться при наличии на улице дымки, измороси, легкого дождя, снега, особенно при установке БИ и БФ на дальностях более 75 м. В этом случае роль отражающих поверхностей **4** и **5** играют взвешенные в атмосфере частицы пыли, воды, снега.


Для увеличения обнаружительной способности извещателя при воздействии на БФ переотраженных ИК лучей извещатель использует интеллектуальный режим обработки ИК сигнала (патент РФ 18783).

Интеллектуальный режим обработки ИК сигнала позволяет отличать прямой и переотраженные ИК лучи, попадающие на оптическое окно БФ, и формировать извещение о тревоге при пересечении прямого ИК луча при мешающем воздействии переотраженных ИК лучей.

1.5.8 Дистанционный контроль функционирования

Дистанционный контроль функционирования извещателя (клетка «К/Ф» в БИ) предназначен для оперативной проверки работоспособности извещателя с пульта охраны без непосредственного перекрытия ИК луча.

Если на клетку «К/Ф» подать положительный импульс (относительно минуса напряжения питания БИ) с амплитудой не менее 10 В, но не более напряжения питания БИ и длительностью не менее 0,8 с, то БИ прекращает излучение ИК луча и БФ выдает извещение о проникновении с обратным переходом в дежурный режим через 2-5 с после прекращения действия импульса.

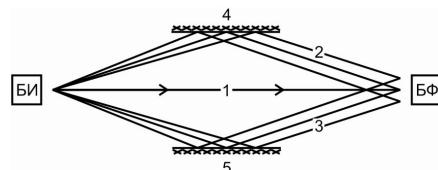

1.5.9 Выходы ТРЕВОГА и ДОСТУП

Выходные клетмы ТРЕВОГА НЗ, ТРЕВОГА НР, ТРЕВОГА ОБЩ и ДОСТУП гальванически развязаны от остальных электрических цепей извещателя.

Выходные клетмы ТРЕВОГА НР - ТРЕВОГА ОБЩ в БФ обеспечивают низкоомное состояние в дежурном режиме (ТРЕВОГА НЗ - ТРЕВОГА ОБЩ - высокоомное) и противоположное при выдаче извещения о тревоге и /или отсутствии напряжения питания в БФ (см. п.1.2.7).

Выходные клетмы ДОСТУП в БИ (БФ) размыкаются при вскрытии крышки БИ (БФ).

2 Использование извещателя

2.1 Подготовка извещателя к работе

2.1.1 Меры безопасности при подготовке извещателя

При монтаже извещателя следует пользоваться следующей документацией:

а) «Руководящий документ. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» РД 78.36.003-2002;

б) «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» РД 78.145-93.

2.1.2 Порядок установки извещателя

Установку извещателя и монтаж проводов шлейфов сигнализации на объекте проводить в соответствии с «Типовыми проектными решениями по внутриобъектовым системам охранной сигнализации» ВПСН-29-75 и «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» РД 78.145-93.

Схема подключения извещателя приведена в Приложении А.

Габаритные и установочные размеры БИ и БФ показаны в Приложении Б.

Во избежание попадания воды в БИ и БФ по вводному кабелю, не допускается ввод кабеля в БИ и БФ сверху, а так же прорезание герметизирующей прокладки ножом. Возможные варианты ввода кабеля в БИ и БФ показаны в Приложении Г.

Для удобства монтажа и последующего технического обслуживания блоков извещателя рекомендуется установить распределительные коробки вблизи БИ и БФ извещателя и подключать БИ и БФ к распределительным коробкам кабелем с внешним диаметром от 6 до 9 мм с необходимым количеством жил с площадью сечения каждой жилы не менее 0,2 мм².

Для обеспечения грозозащиты кабель от распределительной коробки до БИ (БФ) необходимо проложить в защитном металлическом экране.

2.2 Настройка извещателя

2.2.1 Установите в БИ при отключенном напряжении питания:

- рабочую частоту;

- диапазон рабочей дальности в соответствии с фактическим расстоянием между БИ и БФ на объекте.

2.2.2 Установите в БФ при отключенном напряжении питания:

- рабочую частоту;
- чувствительность.

2.2.3 Подайте напряжение питания на БИ и на БФ. Включите режим НАСТРОЙКА в БФ.

ПРИМЕЧАНИЕ - в режиме НАСТРОЙКА индикацию в БФ отключить нельзя.

2.2.4 Осуществите предварительную настройку БИ и БФ друг на друга, используя видеоскатель на оправке оптического узла в БИ и в БФ.

В видеоскатель достаточно увидеть установленный БИ (БФ) со стороны БФ (БИ).

2.2.5 Юстировка по светодиодным индикаторам.

Уровень сигнала, принимаемого БФ в режиме «Настройка», индицируется индикаторами ТРЕВОГА, УРОВЕНЬ и НАСТРОЙКА в соответствии с таблицей 4. Большему значению коэффициента запаса соответствует большее значение уровня принимаемого ИК-сигнала.

Различные режимы работы индикаторов - выключен, вспышки и постоянно включен - позволяют осуществить юстировку БИ и БФ без использования вольтметра постоянного тока, обычно применяемого для контроля уровня сигнала при юстировке.

Индикатор НАСТРОЙКА в БФ, расположенный внутри оптического узла между линзами, хорошо виден с места установки БИ (т.е. на расстоянии до 100 м) при условии предварительной юстировки БИ и БФ по видеоскателю, что значительно упрощает процедуру юстировки и позволяет настроить извещатель одному человеку.

Рекомендуется сначала настроить БИ по индикатору НАСТРОЙКА в БФ.

При непрерывном свечении индикатора НАСТРОЙКА уменьшите диапазон дальности в БИ, не отключая его питание, и продолжайте юстировку при меньшей мощности сигнала.

По завершении настройки БИ и БФ не забудьте установить в БИ фактический диапазон дальности между БИ и БФ.

Таблица 4

Коэффициент запаса (усредненный)	Состояние индикаторов		
	НАСТРОЙКА (красный)	ТРЕВОГА (красный)	УРОВЕНЬ (синий)
< 9	Выключен	1 вспышка	Выключен
9 - 11	1 вспышка	1 вспышка	Выключен
11 – 13	2 вспышки	1 вспышка	Выключен
13 – 16	3 вспышки	1 вспышка	Выключен
16 – 20	частые вспышки	1 вспышка	Выключен
20 – 30	постоянно	2 вспышки	Выключен
30 – 40	постоянно	3 вспышки	Выключен
40 – 50	постоянно	частые вспышки	Выключен
50 – 60	постоянно	выключен	1 вспышка
60 – 70	постоянно	выключен	2 вспышки
70 – 80	постоянно	выключен	3 вспышки
80 – 10	постоянно	выключен	частые вспышки
> 100	постоянно	выключен	постоянно

2.2.5.1 Настройка извещателей в многолучевом барьеце.

При выполнении процедуры настройки извещателя в соответствии с п.2.2.5 оптические окна БИ остальных извещателей в барьере должны быть перекрыты непрозрачными предметами, либо с них должно быть снято напряжение питания.

2.2.6 Переключатель РЕЖИМ в БФ перевести в положение ДЕЖУРНЫЙ.

При необходимости отключить индикацию в БИ и в БФ переключателем ИНДИКАЦИЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ - если индикация в БФ в дежурном режиме не отключена - индикатор УРОВЕНЬ индицирует усредненное значение коэффициента запаса в соответствии с таблицей 4 (см. п.2.2.5), что очень удобно для оперативной проверки настройки БИ и БФ.

2.2.7 Проверить работоспособность извещателя путем одновременного перекрытия обоих ИК лучей непрозрачным предметом на время более установленной в БФ чувствительности.

Извещатель должен выдать извещение о тревоге.

2.2.8 Установите крышки корпусов БИ и БФ.

2.2.9 Извещатель готов к работе.

ПРИМЕЧАНИЯ: (для продвинутых пользователей)

1 Руководствуясь справочным Приложением Д (Таблица соответствия коэффициентов запаса) и изменения переключателями в БИ установку дальности, можно для фактической дальности между БИ и БФ выбрать разный коэффициент запаса, соответствующий месту установки извещателя, особенностям его эксплуатации и тактики применения, путем установки дальности в БИ, отличной от фактической дальности между БИ и БФ.

2 Не рекомендуется устанавливать диапазон дальности в БИ, соответствующий коэффициентам запаса менее 10 и более 1000.

3 Предприятие - изготовитель не несет ответственности за некорректную работу извещателя в случае установки дальности в БИ не соответствующей фактической дальности между БИ и БФ.

2.3 Интерфейс RS485 (для извещателей «СПЭК-1115RS», «СПЭК-1115MRS», «СПЭК-1115RS-100» и «СПЭК-1115MRS-100»)

2.3.1 Интерфейс RS485 расширяет эксплуатационные возможности извещателя и позволяет по одной линии связи осуществлять соединение с компьютером:

- до 16 извещателей (32 блока БИ и БФ) через конвертер RS485/USB, обеспечивающий возможность работы с одной линией RS485;

- до 64 извещателей (128 блоков БИ и БФ) через конвертер RS485/RS232, обеспечивающий возможность работы с четырьмя линиями RS485 одновременно;

ПРИМЕЧАНИЕ - конвертеры RS485/RS232 и RS485/USB обеспечивают гальваническую развязку между линией интерфейса RS485 и выходом RS232 (RS485 и USB) как по сигнальным цепям, так и по цепям питания и имеют встроенные элементы защиты от импульсных помех.

2.3.2 Программное обеспечение (ПО) для компьютера обеспечивает:

- автоматическое определение БИ и БФ каждого извещателя;

- контроль состояния БИ и БФ каждого извещателя;

- ведение автоматического протокола событий и дистанционный контроль функционирования каждого извещателя путем подачи на БИ извещателя сигнала

контроля функционирования по командам с компьютера в ручном или автоматическом режимах.

2.3.3 Информация, получаемая по интерфейсу RS485:

- от БИ: - установленные значения рабочей частоты и рабочей дальности;
- от БФ: - установленные значения рабочей частоты и чувствительности; - коэффициент запаса по оптической энергии в реальном времени; - состояние ТРЕВОГА / НОРМА.

2.3.4 Информация, передаваемая по интерфейсу RS485 к БИ извещателя:

- сигнал контроля функционирования.

2.3.5 При использовании интерфейса RS485 к БИ (БФ) извещателя подключаются кабели:

- линия питания для извещателей;
- линия питания подогрева для извещателей «СПЭК-1115MRS», «СПЭК-1115MRS-100», если она не объединена с линией питания;
- линия связи интерфейса RS485 (в соответствии со стандартом на интерфейс RS485).

ПРИМЕЧАНИЕ - в качестве линии связи интерфейса RS485 рекомендуется использовать двойную витую пару в экране (тип STP, категория 5).

2.3.6 Комплектность извещателей «СПЭК-1115RS» («СПЭК-1115MRS»), «СПЭК-1115RS-100» («СПЭК-1115MRS-100»):

- в соответствии с разделом 1.3 настоящего Руководства;
- установленные радиоэлектронные компоненты интерфейса RS485.

2.3.7 Для работы одного или нескольких извещателей с интерфейсом RS485 необходимо дополнительно приобрести у предприятия-изготовителя:

- конвертер (один из двух вариантов):
 - конвертер RS485/USB для подключения к компьютеру через USB порт;
 - конвертер RS485/RS232 для подключения к компьютеру через СОМ порт с адаптером ~ 220 В / = 9 В; 0,5 А;
- CD диск с ПО для Win2000/XP и руководством по эксплуатации.

2.4 Возможные неисправности и способы их устранения

Перечень возможных неисправностей, которые могут быть устранены самостоятельно, приведен в таблице 5.

Таблица 5

Симптом	Возможная причина	Рекомендация
Не горит индикатор РАБОТА в БИ или любой из индикаторов в БФ	Нет напряжения питания	Проверить напряжение питания на клеммах БИ (БФ)
	Отключена индикация в БИ и в БФ	Переключателем ИНДИКАЦИЯ включить индикацию

Таблица 5 (продолжение)

Симптом	Возможная причина	Рекомендация
Индикатор ТРЕВОГА в БФ не выключается через 10 с после подачи напряжения питания на БИ и БФ	Нет ориентации БИ на БФ Посторонние объекты на пути ИК лучей	Провести юстировку Убрать мешающие предметы или изменить место установки БИ (БФ)
	Грязь на фильтрах	Очистить мягкой неворсистой тканью (без применения ацетоно- и спиртосодержащих веществ!)
Индикатор ТРЕВОГА в БФ не включается при перекрытии ИК лучей непрозрачным предметом	Установленная чувствительность больше, чем время перекрытия ИК лучей	Перекрывайте ИК лучи более медленно
Ложные срабатывания	Плохое подсоединение шлейфа сигнализации в БФ	Проверить надежность соединений и целостность шлейфа
	Снижение напряжения питания в БИ (БФ) менее 18 В (особенно при включении подогрева)	Проверить напряжение питания непосредственно на клеммных колодках БИ (БФ) и выходную мощность источника питания
	Сильные механические колебания БИ (БФ)	Проверить прочность крепления БИ (БФ)
	Птицы или падающие листья перекрывают ИК лучи	Увеличить чувствительность в БФ

3 Меры безопасности

3.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2 При эксплуатации и испытаниях извещателя следует соблюдать правила по технике безопасности для установок до 1000 В и руководствоваться главами Э1-4 и Б3-7 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4 Техническое обслуживание

4.1 Техническое обслуживание извещателя проводится в соответствии с приказом МВД России № 890 от 11 ноября 2005 г. и приложением к нему «Инструкция по организации эксплуатации технических средств охраны на объектах, охраняемых вневедомственной охраной при органах внутренних дел Российской Федерации».

4.2 ФГУП «Охрана» МВД РФ проводит входной контроль извещателей перед их установкой на объекте.

4.3 Для выявления дефектов и оценки технического состояния проводится проверка работоспособности извещателя.

Несоответствие извещателя при проверке хотя бы одному из технических требований, является основанием для отбраковки и предъявления претензий предприятию-изготовителю.

4.4 К эксплуатации извещателя должны допускаться лица, изучившие настояще руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.

4.5 При проведении работ по регламенту № 1 необходимо проверить:

- а) отсутствие обрывов или повреждений изоляции кабелей;
- б) прочность крепления БИ, БФ;
- в) отсутствие пыли, грязи, влаги на БИ, БФ извещателя;
- г) отсутствие видимых механических повреждений на БИ, БФ.

Протереть мягкой, чистой, неворсистой, сухой тканью корпуса БИ и БФ.

ПРИМЕЧАНИЕ - запрещается использовать для протирки корпусов ацетоносодержащие жидкости, а также жесткие кисти, щетки и т.п.

4.6 При проведении работ по регламенту № 2 необходимо проверить:

- а) отсутствие обрывов и повреждений изоляции кабелей;
- б) прочность крепления БИ, БФ;
- в) отсутствие пыли, грязи, влаги на БИ, БФ извещателя;
- г) отсутствие видимых механических повреждений на БИ, БФ;
- д) отсутствие в зоне ИК лучей посторонних предметов.

4.7 После проведения регламента №1 или регламента №2 необходимо проверить работоспособность извещателя.

4.8 По истечении каждого года эксплуатации следует производить протирку и очистку мягкой, чистой, неворсистой, сухой тканью корпусов БИ и БФ.

5 Хранение

5.1 Хранение прибора в упаковке в складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

5.2 В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

6 Транспортирование

6.1 Извещатель в упаковке предприятия-изготовителя должен транспортироваться любым видом транспорта в закрытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т. д.) на любые расстояния.

6.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

6.3 Предельные значения механических воздействий при транспортной тряске - ускорение до 30 м/с² при частоте ударов от 10 до 120 в минуту.

7 Сведения об утилизации

7.1 Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация изделия производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

7.2 Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ДКЯГ.425151.008 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок хранения извещателя - 63 месяца с даты выпуска извещателя.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более гарантийного срока хранения.

8.3 Разборка блоков извещателя допускается только совместно с представителем предприятия-изготовителя.

8.4 В случае нарушения требований п.8.3, наличия механических повреждений БИ и/или БФ, воздействия на электронные блоки извещателя недопустимо высокого напряжения, утраты настоящего Руководства - действие гарантии предприятия-изготовителя прекращается.

8.5 Извещатели, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям технических условий (см. раздел 1.2 настоящего Руководства), безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем по адресу:

195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 46, ЗАО «СПЭК»

телефон/факс: (812) 540-39-23, 540-44-14

<http://www.spec.ru>

E-mail: spec@spec.ru

9 Сведения о патентах и сертификации

9.1 Интеллектуальный режим обработки сигнала защищен патентом РФ № 18783.

9.2 Конструктивное исполнение БИ и БФ защищено патентом РФ на промышленный образец № 63624.


9.3. Извещатель не подлежит обязательной сертификации.

9.4 Сертификат соответствия



Приложение А

Схема подключения извещателя

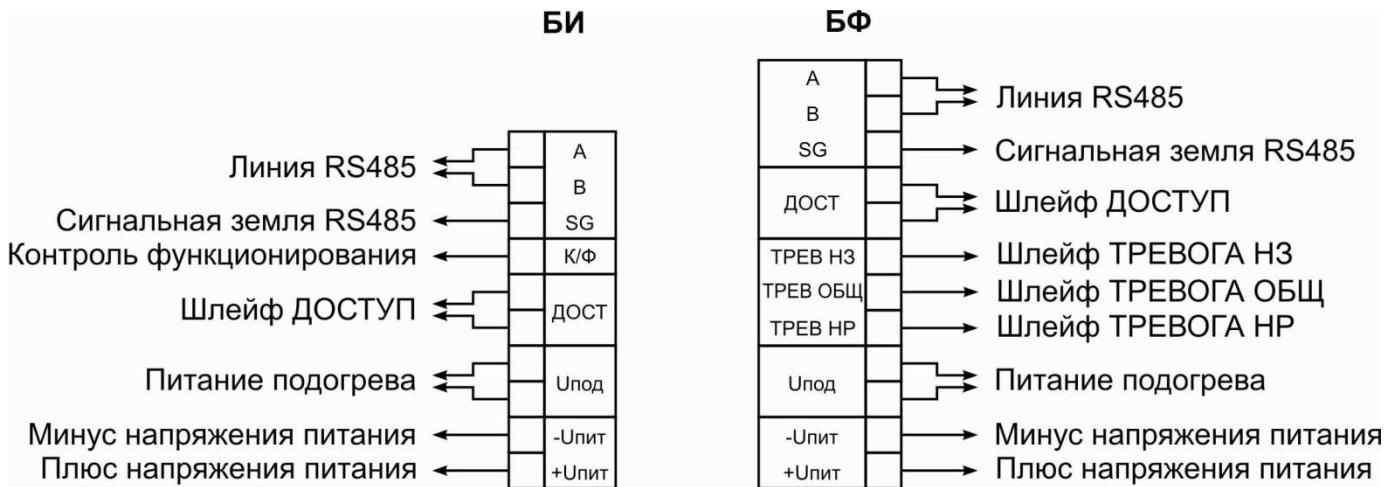

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Клеммы «U под» (питание подогрева) в БИ и в БФ используются в модификациях «СПЭК-1115М», «СПЭК-1115М-100», «СПЭК-1115MRS», «СПЭК-1115MRS-100».


2 Клеммы А, В (линия RS485) и SG (сигнальная земля RS485) используются в модификациях «СПЭК-1115RS», «СПЭК-1115RS-100», «СПЭК-1115MRS», «СПЭК-1115MRS-100».

19

20

Приложение Б

Габаритные размеры БИ (БФ) и установочные размеры площадки

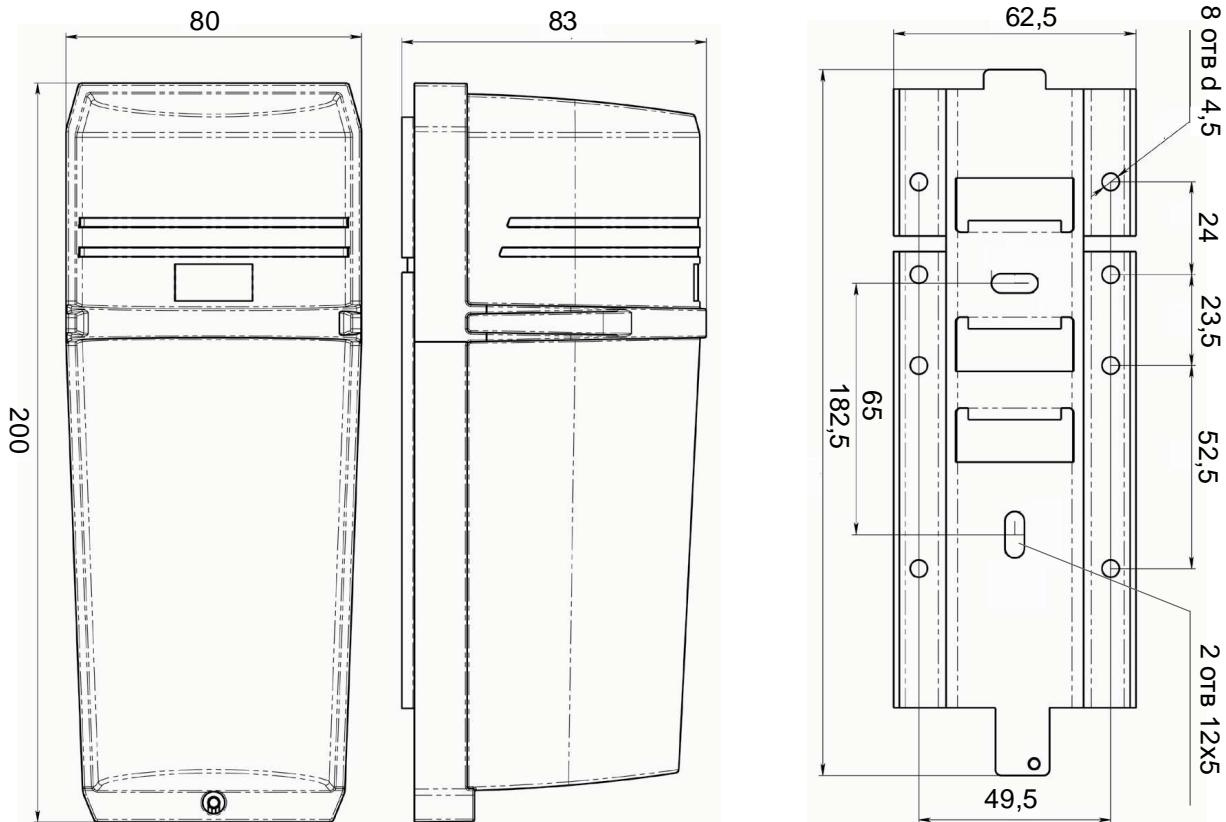


Приложение В

Установка блоков извещателя

Вариант 1


Закрепить площадку на несущую поверхность при помощи двух универсальных шурупов и дюбелей. На площадку устанавливается БИ (БФ), который крепится к площадке при помощи одного винта.

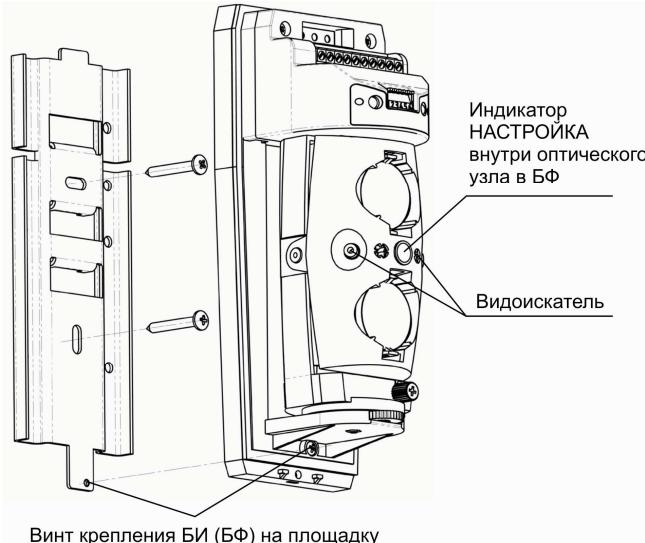

Вариант 2

Закрепить площадку на трубе при помощи хомута и двух винтов M4x35.


Наружный диаметр трубы от 30 до 44 мм.

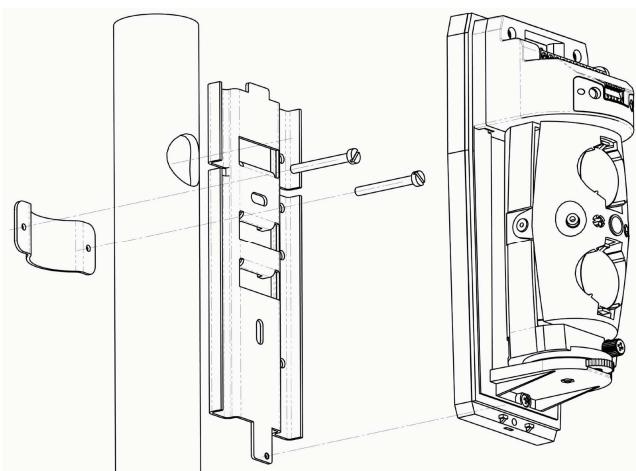



Приложение Г

Варианты ввода кабеля


Не допускается ввод
кабеля сверху

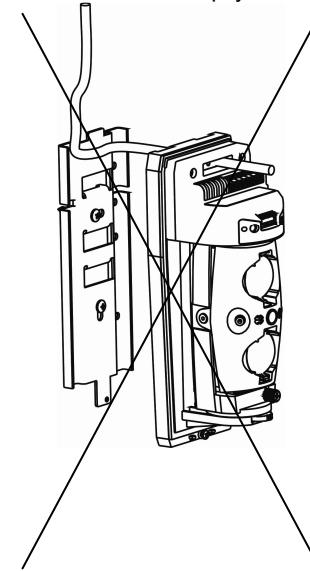


Правильный ввод кабеля

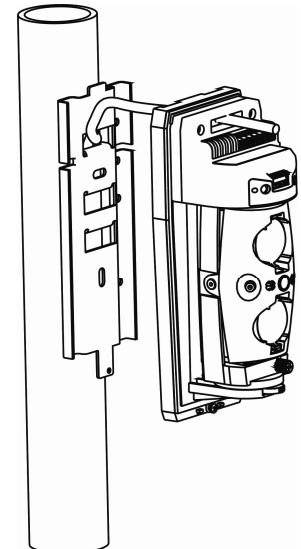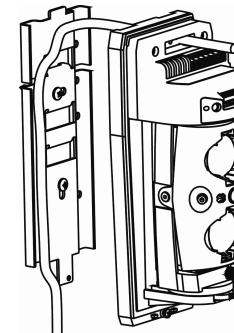

Не допускается прорезание
герметизирующей прокладки ножом

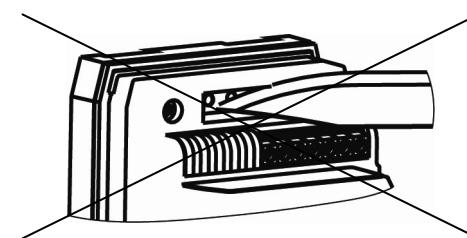

В герметизирующей прокладке
прокалывайте отверстие для ввода
каждого кабеля крестовой отверткой

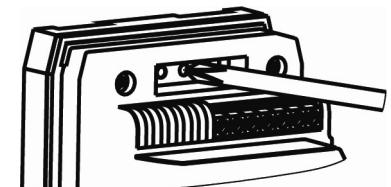

Приложение Д (справочное)

Таблица соотвествия коэффициента запаса (К запаса) по оптическому сигналу и рабочей дальности действия

Установка дальности в БИ расстояние (м)	Расстояние дальности в БИ расстояние (м)	Установка дальности в БИ расстояние (м)																									
		1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10	12	14	15	17	19	20	23	26	30	33	36	40	45	50	55	60	65	70
1	55 - 75 м	K запаса																									
	40 - 55 м	K запаса																									
	30 - 40 м	K запаса																									
	20 - 30 м	K запаса																									
	15 - 20 м	K запаса																									
	10 - 15 м	K запаса																									
	5 - 10 м	K запаса																									
	1 - 5 м	K запаса	1750	440	190	110	70	50	30	20	10	9	8	7	5												
	65 - 100 м	K запаса																									
2	40 - 65 м	K запаса																									
	25 - 40 м	K запаса																									
	15 - 25 м	K запаса																									
	10 - 15 м	K запаса																									
	6 - 10 м	K запаса																									
	3 - 6 м	K запаса																									
	1 - 3 м	K запаса	360	90	40	22	14	10	7	5																	
	3	Зона рекомендуемых значений установки дальности в БИ и БФ																									

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 В таблице 1 приведено усредненное значение K запаса для ИО209-32/1 «СПЭК-1115», ИО209-32/2 «СПЭК-1115M»

2 В таблице 2 приведено усредненное значение K запаса для ИО209-32/3 «СПЭК-1115-100», ИО209-32/4 «СПЭК-1115M-100»

23

10 Свидетельство о приемке

Извещатель охранный линейный оптико-электронный

- ИО209-32/1 «СПЭК-1115»
 ИО209-32/2 «СПЭК-1115M»
 ИО209-32/3 «СПЭК-1115-100»
 ИО209-32/4 «СПЭК-1115M-100»

- ИО209-32/1 «СПЭК-1115RS»
 ИО209-32/2 «СПЭК-1115MRS»
 ИО209-32/3 «СПЭК-1115RS-100»
 ИО209-32/4 «СПЭК-1115MRS-100»

ДКЯГ.425151.008 ТУ

Блок излучателя (БИ)

ДКЯГ.468179.014

Блок фотоприемника (БФ)

ДКЯГ.468169.014

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

подпись

расшифровка подписи

Штамп ОТК

11 Свидетельство об упаковывании

Извещатель охранный линейный оптико-электронный

- ИО209-32/1 «СПЭК-1115»
 ИО209-32/2 «СПЭК-1115M»
 ИО209-32/3 «СПЭК-1115-100»
 ИО209-32/4 «СПЭК-1115M-100»

- ИО209-32/1 «СПЭК-1115RS»
 ИО209-32/2 «СПЭК-1115MRS»
 ИО209-32/3 «СПЭК-1115RS-100»
 ИО209-32/4 «СПЭК-1115MRS-100»

ДКЯГ.425151.008 ТУ

Блок излучателя (БИ)

ДКЯГ.468179.014

Блок фотоприемника (БФ)

ДКЯГ.468169.014

Упакован ЗАО «СПЭК» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Представитель ОТК

подпись

расшифровка подписи

24