



**1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Монтажный комплект «МК-2» (далее МК-2) предназначен для размещения пожарных извещателей на панелях огнестойких плит подвесного потолка типа «Армстронг» или аналогичных конструкциях.

Наиболее приспособлен МК-2 для извещателей «ДИП-34А-03», «ДИП-34А-04», «ДИП-34ПА-03», «С2000-ИП-03», «С2000-ИП-ПА-03» и т.д. в аналогичном корпусе.

**2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Габаритные размеры (без учета крепежных пружин), мм:	
- диаметр	- не более 130
- высота	- не более 65
Масса, кг	- не более 0,1
Средний срок службы МК-2	- не менее 10 лет

**3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ**

Наименование	Количество, шт.
Монтажный комплект «МК-2»	1
Винт саморез М4х10	2
Упаковка групповая	1

**4 МОНТАЖ**

МК-2 устанавливается в подготовленное монтажное отверстие в соответствии с разметкой. Розетку присоединительную пожарного извещателя саморезами прикрутить к МК-2.

Возможно дополнительное крепление МК-2 тросом к несущему перекрытию.

**5 ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ**

5.1 Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4.

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный). E-mail: [info@bolid.ru](mailto:info@bolid.ru).

5.2 При затруднениях, возникших при эксплуатации МК-2, рекомендуется обращаться в техническую поддержку по многоканальному телефону (495) 775-71-55, или по электронной почте [support@bolid.ru](mailto:support@bolid.ru).

5.3 МК-2 в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

5.4 МК-2 должны храниться в потребительской таре в отапливаемых складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности до 80% при температуре +20 °С.

5.5 В транспортной таре МК-2 могут храниться в неотапливаемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 50 до + 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре +35 °С.

5.6 Утилизация МК-2 производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов. Корпус МК-2 выполнен из ABS-пластика и конструкционной стали, допускающий вторичную переработку.

5.7 Содержание драгоценных материалов: отсутствуют.

5.8 Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

**6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Изготовитель гарантирует работоспособность МК-2 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

**7 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**


7.1 «МК-2» соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, ГОСТ Р 53325-2012) и имеет сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.00167/19.

7.2 Производство извещателя имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001. Сертификат соответствия размещен на сайте <https://bolid.ru> в разделе «О компании».

**8 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ, УПАКОВЫВАНИИ И МАРКИРОВКЕ**

8.1 Монтажные комплекты «МК-2» изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признаны годными к эксплуатации и упакованы.

8.2 Квартал и год выпуска указаны на корпусе «МК-2».

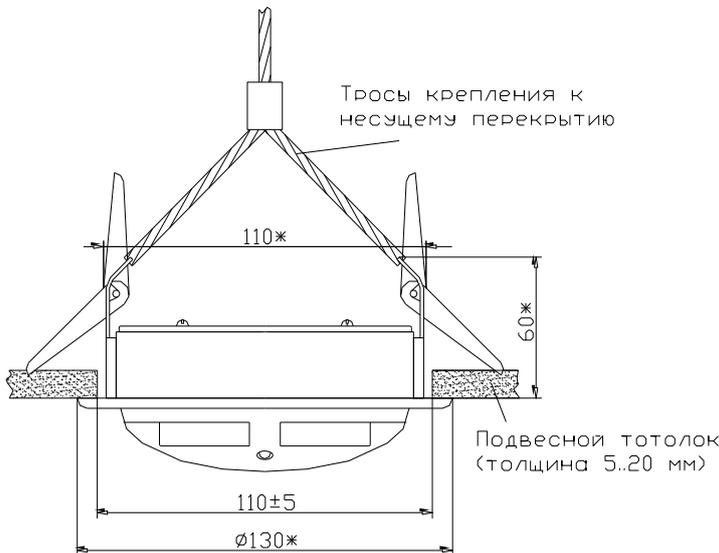

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

число, месяц, год \_\_\_\_\_

